

2002年 11月 10日

Mr. 瓦プロ 2000 マイナーバージョンアップ (Build210) 変更点

(株)ヤナイ・ソフトウェア

1. 改良・変更された点

(1) 請求書作成機能 【別紙1】参照

見積書と同等の形式での請求書の作成・印刷ができます。
なお、入金管理、得意先元帳等の入出金管理は「販売管理」
(別売オプション)をご使用下さい。

御 請 求 書
ヤナイ有限公司 御中
2002年11月10日

株式会社 ヤナイソフトウェア
370-0011 山口県美祿市美祿町4-1
TEL: 0820-22-0000 FAX: 0820-22-0004
郵便番号 750-0000 東京都中央区 豊洲 3-3-15


物件番号	00004-01
工事名称	ヤナイ太郎部
工事種別	
品 名	三州産物産 (産物)
御請求額	¥ 1,133,350 -
消費税別注	

品名	数量	単価	金額
換気棟	1棟	15,000	15,000
1-1 換気棟の長さ	8.1 m	5,000	40,500
1-2 換気棟の長さ	8.4 m	5,000	42,000
1-3 換気棟の長さ	8.7 m	5,000	43,500
1-4 換気棟の長さ	9.0 m	5,000	45,000
1-5 換気棟の長さ	9.3 m	5,000	46,500
1-6 換気棟の長さ	9.6 m	5,000	48,000
1-7 換気棟の長さ	9.9 m	5,000	49,500
1-8 換気棟の長さ	10.2 m	5,000	51,000
1-9 換気棟の長さ	10.5 m	5,000	52,500
1-10 換気棟の長さ	10.8 m	5,000	54,000
1-11 換気棟の長さ	11.1 m	5,000	55,500
1-12 換気棟の長さ	11.4 m	5,000	57,000
1-13 換気棟の長さ	11.7 m	5,000	58,500
1-14 換気棟の長さ	12.0 m	5,000	60,000
1-15 換気棟の長さ	12.3 m	5,000	61,500
1-16 換気棟の長さ	12.6 m	5,000	63,000
1-17 換気棟の長さ	12.9 m	5,000	64,500
1-18 換気棟の長さ	13.2 m	5,000	66,000
1-19 換気棟の長さ	13.5 m	5,000	67,500
1-20 換気棟の長さ	13.8 m	5,000	69,000
1-21 換気棟の長さ	14.1 m	5,000	70,500
1-22 換気棟の長さ	14.4 m	5,000	72,000
1-23 換気棟の長さ	14.7 m	5,000	73,500
1-24 換気棟の長さ	15.0 m	5,000	75,000
1-25 換気棟の長さ	15.3 m	5,000	76,500
1-26 換気棟の長さ	15.6 m	5,000	78,000
1-27 換気棟の長さ	15.9 m	5,000	79,500
1-28 換気棟の長さ	16.2 m	5,000	81,000
1-29 換気棟の長さ	16.5 m	5,000	82,500
1-30 換気棟の長さ	16.8 m	5,000	84,000
1-31 換気棟の長さ	17.1 m	5,000	85,500
1-32 換気棟の長さ	17.4 m	5,000	87,000
1-33 換気棟の長さ	17.7 m	5,000	88,500
1-34 換気棟の長さ	18.0 m	5,000	90,000
1-35 換気棟の長さ	18.3 m	5,000	91,500
1-36 換気棟の長さ	18.6 m	5,000	93,000
1-37 換気棟の長さ	18.9 m	5,000	94,500
1-38 換気棟の長さ	19.2 m	5,000	96,000
1-39 換気棟の長さ	19.5 m	5,000	97,500
1-40 換気棟の長さ	19.8 m	5,000	99,000
1-41 換気棟の長さ	20.1 m	5,000	100,500
1-42 換気棟の長さ	20.4 m	5,000	102,000
1-43 換気棟の長さ	20.7 m	5,000	103,500
1-44 換気棟の長さ	21.0 m	5,000	105,000
1-45 換気棟の長さ	21.3 m	5,000	106,500
1-46 換気棟の長さ	21.6 m	5,000	108,000
1-47 換気棟の長さ	21.9 m	5,000	109,500
1-48 換気棟の長さ	22.2 m	5,000	111,000
1-49 換気棟の長さ	22.5 m	5,000	112,500
1-50 換気棟の長さ	22.8 m	5,000	114,000
1-51 換気棟の長さ	23.1 m	5,000	115,500
1-52 換気棟の長さ	23.4 m	5,000	117,000
1-53 換気棟の長さ	23.7 m	5,000	118,500
1-54 換気棟の長さ	24.0 m	5,000	120,000
1-55 換気棟の長さ	24.3 m	5,000	121,500
1-56 換気棟の長さ	24.6 m	5,000	123,000
1-57 換気棟の長さ	24.9 m	5,000	124,500
1-58 換気棟の長さ	25.2 m	5,000	126,000
1-59 換気棟の長さ	25.5 m	5,000	127,500
1-60 換気棟の長さ	25.8 m	5,000	129,000
1-61 換気棟の長さ	26.1 m	5,000	130,500
1-62 換気棟の長さ	26.4 m	5,000	132,000
1-63 換気棟の長さ	26.7 m	5,000	133,500
1-64 換気棟の長さ	27.0 m	5,000	135,000
1-65 換気棟の長さ	27.3 m	5,000	136,500
1-66 換気棟の長さ	27.6 m	5,000	138,000
1-67 換気棟の長さ	27.9 m	5,000	139,500
1-68 換気棟の長さ	28.2 m	5,000	141,000
1-69 換気棟の長さ	28.5 m	5,000	142,500
1-70 換気棟の長さ	28.8 m	5,000	144,000
1-71 換気棟の長さ	29.1 m	5,000	145,500
1-72 換気棟の長さ	29.4 m	5,000	147,000
1-73 換気棟の長さ	29.7 m	5,000	148,500
1-74 換気棟の長さ	30.0 m	5,000	150,000
1-75 換気棟の長さ	30.3 m	5,000	151,500
1-76 換気棟の長さ	30.6 m	5,000	153,000
1-77 換気棟の長さ	30.9 m	5,000	154,500
1-78 換気棟の長さ	31.2 m	5,000	156,000
1-79 換気棟の長さ	31.5 m	5,000	157,500
1-80 換気棟の長さ	31.8 m	5,000	159,000
1-81 換気棟の長さ	32.1 m	5,000	160,500
1-82 換気棟の長さ	32.4 m	5,000	162,000
1-83 換気棟の長さ	32.7 m	5,000	163,500
1-84 換気棟の長さ	33.0 m	5,000	165,000
1-85 換気棟の長さ	33.3 m	5,000	166,500
1-86 換気棟の長さ	33.6 m	5,000	168,000
1-87 換気棟の長さ	33.9 m	5,000	169,500
1-88 換気棟の長さ	34.2 m	5,000	171,000
1-89 換気棟の長さ	34.5 m	5,000	172,500
1-90 換気棟の長さ	34.8 m	5,000	174,000
1-91 換気棟の長さ	35.1 m	5,000	175,500
1-92 換気棟の長さ	35.4 m	5,000	177,000
1-93 換気棟の長さ	35.7 m	5,000	178,500
1-94 換気棟の長さ	36.0 m	5,000	180,000
1-95 換気棟の長さ	36.3 m	5,000	181,500
1-96 換気棟の長さ	36.6 m	5,000	183,000
1-97 換気棟の長さ	36.9 m	5,000	184,500
1-98 換気棟の長さ	37.2 m	5,000	186,000
1-99 換気棟の長さ	37.5 m	5,000	187,500
1-100 換気棟の長さ	37.8 m	5,000	189,000
1-101 換気棟の長さ	38.1 m	5,000	190,500
1-102 換気棟の長さ	38.4 m	5,000	192,000
1-103 換気棟の長さ	38.7 m	5,000	193,500
1-104 換気棟の長さ	39.0 m	5,000	195,000
1-105 換気棟の長さ	39.3 m	5,000	196,500
1-106 換気棟の長さ	39.6 m	5,000	198,000
1-107 換気棟の長さ	39.9 m	5,000	199,500
1-108 換気棟の長さ	40.2 m	5,000	201,000
1-109 換気棟の長さ	40.5 m	5,000	202,500
1-110 換気棟の長さ	40.8 m	5,000	204,000
1-111 換気棟の長さ	41.1 m	5,000	205,500
1-112 換気棟の長さ	41.4 m	5,000	207,000
1-113 換気棟の長さ	41.7 m	5,000	208,500
1-114 換気棟の長さ	42.0 m	5,000	210,000
1-115 換気棟の長さ	42.3 m	5,000	211,500
1-116 換気棟の長さ	42.6 m	5,000	213,000
1-117 換気棟の長さ	42.9 m	5,000	214,500
1-118 換気棟の長さ	43.2 m	5,000	216,000
1-119 換気棟の長さ	43.5 m	5,000	217,500
1-120 換気棟の長さ	43.8 m	5,000	219,000
1-121 換気棟の長さ	44.1 m	5,000	220,500
1-122 換気棟の長さ	44.4 m	5,000	222,000
1-123 換気棟の長さ	44.7 m	5,000	223,500
1-124 換気棟の長さ	45.0 m	5,000	225,000
1-125 換気棟の長さ	45.3 m	5,000	226,500
1-126 換気棟の長さ	45.6 m	5,000	228,000
1-127 換気棟の長さ	45.9 m	5,000	229,500
1-128 換気棟の長さ	46.2 m	5,000	231,000
1-129 換気棟の長さ	46.5 m	5,000	232,500
1-130 換気棟の長さ	46.8 m	5,000	234,000
1-131 換気棟の長さ	47.1 m	5,000	235,500
1-132 換気棟の長さ	47.4 m	5,000	237,000
1-133 換気棟の長さ	47.7 m	5,000	238,500
1-134 換気棟の長さ	48.0 m	5,000	240,000
1-135 換気棟の長さ	48.3 m	5,000	241,500
1-136 換気棟の長さ	48.6 m	5,000	243,000
1-137 換気棟の長さ	48.9 m	5,000	244,500
1-138 換気棟の長さ	49.2 m	5,000	246,000
1-139 換気棟の長さ	49.5 m	5,000	247,500
1-140 換気棟の長さ	49.8 m	5,000	249,000
1-141 換気棟の長さ	50.1 m	5,000	250,500
1-142 換気棟の長さ	50.4 m	5,000	252,000
1-143 換気棟の長さ	50.7 m	5,000	253,500
1-144 換気棟の長さ	51.0 m	5,000	255,000
1-145 換気棟の長さ	51.3 m	5,000	256,500
1-146 換気棟の長さ	51.6 m	5,000	258,000
1-147 換気棟の長さ	51.9 m	5,000	259,500
1-148 換気棟の長さ	52.2 m	5,000	261,000
1-149 換気棟の長さ	52.5 m	5,000	262,500
1-150 換気棟の長さ	52.8 m	5,000	264,000
1-151 換気棟の長さ	53.1 m	5,000	265,500
1-152 換気棟の長さ	53.4 m	5,000	267,000
1-153 換気棟の長さ	53.7 m	5,000	268,500
1-154 換気棟の長さ	54.0 m	5,000	270,000
1-155 換気棟の長さ	54.3 m	5,000	271,500
1-156 換気棟の長さ	54.6 m	5,000	273,000
1-157 換気棟の長さ	54.9 m	5,000	274,500
1-158 換気棟の長さ	55.2 m	5,000	276,000
1-159 換気棟の長さ	55.5 m	5,000	277,500
1-160 換気棟の長さ	55.8 m	5,000	279,000
1-161 換気棟の長さ	56.1 m	5,000	280,500
1-162 換気棟の長さ	56.4 m	5,000	282,000
1-163 換気棟の長さ	56.7 m	5,000	283,500
1-164 換気棟の長さ	57.0 m	5,000	285,000
1-165 換気棟の長さ	57.3 m	5,000	286,500
1-166 換気棟の長さ	57.6 m	5,000	288,000
1-167 換気棟の長さ	57.9 m	5,000	289,500
1-168 換気棟の長さ	58.2 m	5,000	291,000
1-169 換気棟の長さ	58.5 m	5,000	292,500
1-170 換気棟の長さ	58.8 m	5,000	294,000
1-171 換気棟の長さ	59.1 m	5,000	295,500
1-172 換気棟の長さ	59.4 m	5,000	297,000
1-173 換気棟の長さ	59.7 m	5,000	298,500
1-174 換気棟の長さ	60.0 m	5,000	300,000
1-175 換気棟の長さ	60.3 m	5,000	301,500
1-176 換気棟の長さ	60.6 m	5,000	303,000
1-177 換気棟の長さ	60.9 m	5,000	304,500
1-178 換気棟の長さ	61.2 m	5,000	306,000
1-179 換気棟の長さ	61.5 m	5,000	307,500
1-180 換気棟の長さ	61.8 m	5,000	309,000
1-181 換気棟の長さ	62.1 m	5,000	310,500
1-182 換気棟の長さ	62.4 m	5,000	312,000
1-183 換気棟の長さ	62.7 m	5,000	313,500
1-184 換気棟の長さ	63.0 m	5,000	315,000
1-185 換気棟の長さ	63.3 m	5,000	316,500
1-186 換気棟の長さ	63.6 m	5,000	318,000
1-187 換気棟の長さ	63.9 m	5,000	319,500
1-188 換気棟の長さ	64.2 m	5,000	321,000
1-189 換気棟の長さ	64.5 m	5,000	322,500
1-190 換気棟の長さ	64.8 m	5,000	324,000
1-191 換気棟の長さ	65.1 m	5,000	325,500
1-192 換気棟の長さ	65.4 m	5,000	327,000
1-193 換気棟の長さ	65.7 m	5,000	328,500
1-194 換気棟の長さ	66.0 m	5,000	330,000
1-195 換気棟の長さ	66.3 m	5,000	331,500
1-196 換気棟の長さ	66.6 m	5,000	333,000
1-197 換気棟の長さ	66.9 m	5,000	334,500
1-198 換気棟の長さ	67.2 m	5,000	336,000
1-199 換気棟の長さ	67.5 m	5,000	337,500
1-200 換気棟の長さ	67.8 m	5,000	339,000
1-201 換気棟の長さ	68.1 m	5,000	340,500
1-202 換気棟の長さ	68.4 m	5,000	342,000
1-203 換気棟の長さ	68.7 m	5,000	343,500
1-204 換気棟の長さ	69.0 m	5,000	345,000
1-205 換気棟の長さ	69.3 m	5,000	346,500
1-206 換気棟の長さ	69.6 m	5,000	348,000
1-207 換気棟の長さ	69.9 m	5,000	349,500
1-208 換気棟の長さ	70.2 m	5,000	351,000
1-209 換気棟の長さ	70.5 m	5,000	352,500
1-210 換気棟の長さ	70.8 m	5,000	354,000
1-211 換気棟の長さ	71.1 m	5,000	355,500
1-212 換気棟の長さ	71.4 m	5,000	357,000
1-213 換気棟の長さ	71.7 m	5,000	358,500
1-214 換気棟の長さ	72.0 m	5,000	360,000
1-215 換気棟の長さ	72.3 m	5,000	361,500
1-216 換気棟の長さ	72.6 m	5,000	363,000
1-217 換気棟の長さ	72.9 m	5,000	364,500
1-218 換気棟の長さ	73.2 m	5,000	366,000
1-219 換気棟の長さ	73.5 m	5,000	367,500
1-220 換気棟の長さ	73.8 m	5,000	369,000
1-221 換気棟の長さ	74.1 m	5,000	370,500
1-222 換気棟の長さ	74.4 m	5,000	372,000
1-223 換気棟の長さ	74.7 m	5,000	373,500
1-224 換気棟の長さ	75.0 m	5,000	375,000
1-225 換気棟の長さ	75.3 m	5,000	376,500
1-226 換気棟の長さ	75.6 m	5,000	378,000
1-227 換気棟の長さ	75.9 m	5,000	379,500
1-228 換気棟の長さ	76.2		

- ・原価計算書の編集・印刷で、倍率方式(延枚数×基準原価)時、単価を表示する/表示しないを設定できます。

【箇所】(オプション)- (動作設定)- (帳票)

延枚数×単価時、瓦単価を非表示」をチェックすると、単価を表示しなくなります。

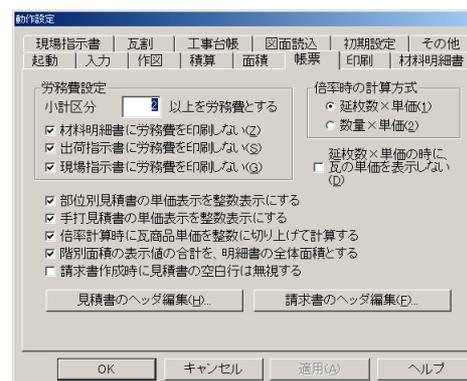

お問い合わせは下記までお願い致します。

〒742-0021 山口県柳井市大字柳井4806-5

(株)ヤナイ・ソフトウェア


TEL (0820)23-0003

FAX (0820)23-5300

【別紙 1】請求書の作成方法

【請求書の作成方法（見積マスタによる見積書 / 原価計算書による見積書）】


- (a) 通常の方法で見積書を作成します。
- (b) 下記の選択で、作成したい請求書を選びます。
 (帳票編集) - (見積マスタによる請求書の作成)
 (帳票編集) - (原価計算による請求書の作成) を選びます。

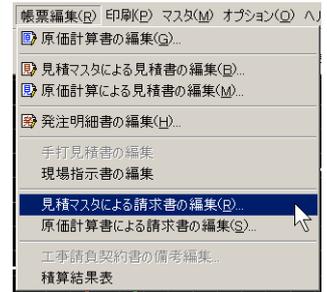

- (c) 見積書と同じ内容が表示されますので、必要に応じて編集します。
 (閉じる) ボタンで編集を終了します。

コード	項目名	数量	単位	単価	金額	備考
	屋根工事	179.75	坪	16,000	2,876,000	
	棟工事					
	本棟 のし段に丸	29.30	m	9,000	263,700	
	一文字切り合せ	63.70	m			
	壁際工事	1.00				
	平行壁取合い のし段	1.20	m	3,000	3,600	
	流れ壁取合い のし段	13.30	m	3,000	39,900	
	捨て谷工事	13.30	m	2,500	33,250	
	換気棟工事 910mm	3.00	ヶ所			
	産廃処理作業	1.00	式	15,000	15,000	
	計				3,231,450	
	調剤費	1.00	m		226,202	
	合 計				3,457,652	
	消費税				172,882	
	総合計				3,630,534	

- (d) 下記の選択でそれぞれの請求書を印刷できます。
 (印刷) - (見積マスタによる請求書) - (形状図付タイプ)
 (印刷) - (見積マスタによる請求書) - (印鑑欄タイプ)
 (印刷) - (原価計算による請求書) - (形状図付タイプ)
 (印刷) - (原価計算による請求書) - (印鑑欄タイプ)
 (印刷) - (原価計算による請求書) - (延枚数表示 - 形状図付タイプ)
 (印刷) - (原価計算による請求書) - (延枚数表示 - 表示印鑑欄タイプ)

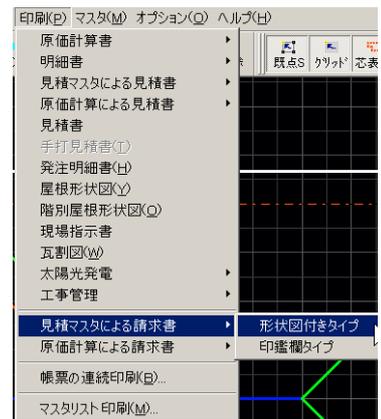

- (e) 見積書を修正して、再度請求書を作成する場合には、請求書の編集画面の右下(再作成) ボタンを押すと、改めて見積書の内容を取込みます。

【請求書の作成方法（手打見積書）】

- (a) 通常の方法で手打見積書を作成します。
- (b) 作成画面右下の (請求書) ボタンを押します。
- (b) 見積書と同じ内容が表示されますので、必要に応じて編集します。
- (d) (印刷) ボタンで印刷します。
- (e) 見積書を修正して、再度請求書を作成する場合には、請求書の編集画面の右下(再作成) ボタンを押すと、改めて見積書の内容を取込みます。

コード	項目名	数量	単位	単価	金額	備考
	屋根工事	20.0	500	10,000		
	棟工事	1,000.0	200	200,000		
	本棟 のし段に丸					
	一文字切り合せ					
	壁際工事					
	平行壁取合い のし段					
	流れ壁取合い のし段					
	捨て谷工事					
	換気棟工事 910mm					
	産廃処理作業					
	合計				210,000	
	消費税				10,500	
	総合計				220,500	